

7.4 Рабочее положение в пространстве вертикальное, знаком «I» (включено) - вверх (допускается отклонение от рабочего положения не более 2° в любую сторону).

7.5 Механические воздействующие факторы - по группе М1 ГОСТ 30631.

7.6 Внешнее воздействующее магнитное поле - не более пятикратного значения магнитного поля Земли в любом направлении.

7.7 Жесткость условий эксплуатации АВДТ относительно опасности трекинга в соответствии с ГОСТ 30345.0 – нормальные условия эксплуатации.

7.8 Допускаемое отклонение частоты от номинального значения $\pm 2\%$.

7.9 Искажение синусоидальной формы кривой - не более 5% .

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование АВДТ в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

8.2 Хранение выключателей в части воздействия климатических факторов по группе 2 (С) ГОСТ 15150. Хранение АВДТ осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 25°C до плюс 50°C и относительной влажности 60-70%.

8.3 Допустимые сроки сохраняемости 5 лет.

8.4 Транспортирование упакованных выключателей должно исключить возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

9 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- АВДТ;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт. в упаковку.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик АВДТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок устанавливается 5 лет со дня ввода АВДТ в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента изготовления.

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

АВДТ после окончания срока службы подлежит разборке и передаче организациям, которые перерабатывают черные и цветные металлы.

Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и металлов в конструкции АВДТ нет.

12 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

АВДТ не имеют ограничений по реализации.

13 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Страна-изготовитель: Китай
Компания: Changan Group Co., Ltd
Адрес: No.288th. Wei 17 Road, Economic Development Zone, Yueqing City Zhejiang, China.
Телефон: (+86) 577-62763666, факс (+86) 577-62774090
Импортёр: Россия
Компания: АО «КЭАЗ»
Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, Россия, Курская область, город Курск, улица Луначарского, дом 8
Телефон: +7(4712)39-99-11
e-mail: keaz@keaz.ru
Сайт: www.keaz.ru

Приложение А

Структура условного обозначения

АВДТ32	X	X	X	XX	-	X	-	УХЛ4	XXX
1	2	3	4	5		6		7	8

1 - обозначение АВДТ

2 - число полюсов;

3 - значение номинального отключающего дифференциального тока:

1 - 0,01 А; 2 - 0,03 А; 3 - 0,1 А; 4 - 0,3 А;


4 - тип защитной характеристики: В, С;

5 - значение номинального тока;

6 - обозначение типа рабочей характеристики по дифференциальному току: А, АС;

7 - климатическое исполнение и категория размещения;

8 - предельная коммутационная способность: 4,5кА, 6кА.

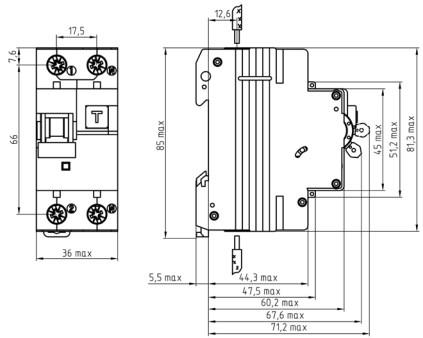

б)

Рисунок В.1
а) АВДТ32 4,5кА б) АВДТ32 6кА

Приложение Б

Время-токовые характеристики отключения АВДТ

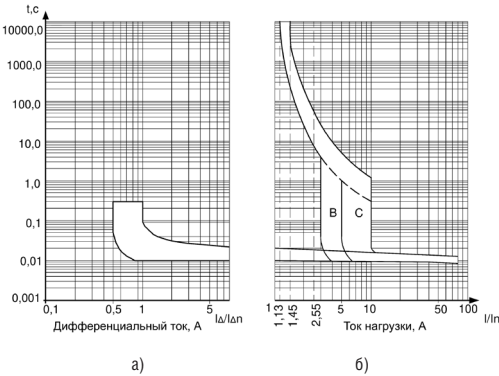


Рисунок Б.1

а) Характеристика отключения и пределы времени срабатывания по дифференциальному току.

б) Защитная характеристика в условиях действия сверхтоков при контрольной температуре плюс 30°C, с холодного состояния, при пропускании тока через все защищенные полюса АВДТ.

Приложение Г

Принципиальные электрические схемы АВДТ

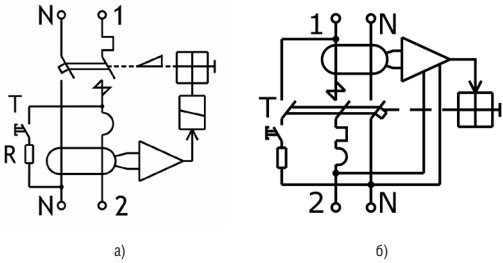


Рисунок Г.1

а) АВДТ32 4,5кА б) АВДТ32 6кА

Т – устройство эксплуатационного контроля (кнопка «ТЕСТ»)

Р – токоограничивающее сопротивление

Руководство по эксплуатации
ГЖИК.641249.014РЗ

ЕАС

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ,
УПРАВЛЯЕМЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ
ТОКОМ, БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ СО ВСТРОЕННОЙ
ЗАЩИТОЙ ОТ СВЕРХТОКА ТИПА**

**АВДТ32, АВДТ34,
АВДТ63**

КЭАЗ
ОСНОВАН В 1945

Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель автоматический, управляемый дифференциальным током со встроенной защитой от сверхтока типа АВДТ32 соответствует ГОСТ ИЕС 61009-1, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления указана на упаковке.

Технический контроль произведен _____

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации, хранения выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков, функционально зависящих от напряжения сети (не размыкающиеся автоматически в случае исчезновения напряжения), бытового и аналогичного назначения типа АВДТ32 (далее АВДТ).

1.2 АВДТ предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50 Гц с глухозаземленной нейтралью номинальным напряжением не выше 230 В и номинальными токами до 63 А, для защиты людей от поражения электрическим током при неисправностях электрооборудования или при непреднамеренном контакте с открытыми проводящими частями электроустановок, а также для предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыканий на землю, для защиты от перегрузки и короткого замыкания и оперативных включений и отключений указанных цепей.

1.3 Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61009-1, TR TC 004/2011, TR TC 020/2011.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Классификация АВДТ
- 2.1.1 По способу управления:
- функционально зависящие от напряжения сети, не размыкающиеся автоматически в случае исчезновения напряжения сети (способные размыкаться при замыкании на землю).
- 2.1.2 По способу установки:
- для стационарной установки при неподвижной проводке.
- 2.1.3 По условиям регулирования отключающего дифференциального тока:
- с одним значением номинального отключающего дифференциального тока.
- 2.1.4 По условиям устойчивости к нежелательному срабатыванию от воздействий импульсов напряжения:
- с нормальной устойчивостью к нежелательному срабатыванию (общего типа).
- 2.1.5 По наличию задержки во времени (в присутствии дифференциального тока) – без выдержки времени - тип для общего применения.
- 2.1.6 По способу защиты от внешних воздействующих факторов:
- незащищенного исполнения (для использования с дополнительной оболочкой).
- 2.1.7 По способу присоединения внешних проводников:
- АВДТ, присоединения которых связаны с механическими креплениями.
- 2.2 Технические характеристики.
- 2.2.1 Основные технические характеристики АВДТ приведены в таблице 1.

Наименование параметра	Значение
Число полюсов	2
Число полюсов	2
Номинальное рабочее напряжение U _e , В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный рабочий ток I _n , А	6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Тип защитной характеристики	В, С
Номинальный неотключающий дифференциальный ток I _{Δno} , А	0,5 I _{Δn}
Номинальная наибольшая отключающая способность I _{csn} , А	4500, 6000
Номинальная дифференциальная включающая и отключающая способность I _{Δm} , А	4500, 6000
Рабочая характеристика в случае дифференциального тока, тип	A, AC
Коммутационная износостойкость, циклов, не менее	2000
Механическая износостойкость, циклов, не менее	2000
Степень защиты по ГОСТ14254	IP20
Сечение провода, присоединяемого к выводным зажимам, мм ²	1,5+25
Средний срок службы АВДТ, лет	15
Наличие серебра, г	0,12
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ4
Мощность, потребляемая без нагрузки, (В·А)	не более 1
Рабочий режим	продолжительный
Масса АВДТ, не более, кг	0,2
Примечания.	
I _{Δn} – определяет действующее значение переменного тока при номинальной частоте.	

2.2.2 Соот отключения АВДТ (и соответствующее время отключения) должны соответствовать значениям таблицы 2 и таблицы 3.

Угол задержки тока, α	Отключающий дифференциальный ток, А	
	Нижний предел	Верхний предел
0°	0,35 I _{Δn}	1,4 I _{Δn} (при I _{Δn} > 0,01А)
90°	0,25 I _{Δn}	2 I _{Δn} (при I _{Δn} ≤0,01А)
135°	0,11 I _{Δn}	

Таблица 3		Значения времени отключения и неотключения, при дифференциальном токе I _Δ , с			
Тип	2 I _{Δn}	5 I _{Δn} *	I _{Δt} **		
Общий	0,3	0,15	0,04	0,04	Максимальное время отключения
Селективный	0,5	0,2	0,15	0,15	
(S)	0,13	0,06	0,05	0,04	Минимальное время неотключения
* при токе I _{Δn} = 0,25 А - для АВДТ общего типа с I _{Δn} < 30 mA;					
** испытание проводят с током I _{Δn} , который равен нижнему пределу диапазона тока мгновенного расцепления согласно типу защитной характеристики С.					
Максимальное время отключения, значения которого указаны в таблице 3, должно иметь силу, при I _{Δn} , 2 I _{Δn} , 5 I _{Δn} , умноженных при испытании по п.2.2.2 на коэффициент 1,4 для АВДТ с I _{Δn} > 0,01 А и на коэффициент 2 для АВДТ с I _{Δn} ≤ 0,01 А.					

2.2.3 Время-токовые характеристики в режиме сверхтоков при контрольной температуре плюс 30°C соответствуют ГОСТ IEC 61009-1 и приведены в таблице 4.

Испытательный переменный ток (тип защитной характеристики C)	Начальное состояние	Пределы времени расцепления или нерасцепления	Требуемые результаты
1,13 I _n	Холодное	t ≥ 1 ч	Без расцепления
1,45 I _n	Немедленно после испытания на номинальный ток 1,13 I _n	t < 1 ч	Расцепление
2,55 I _n	Холодное	1 с < t ≤ 60 с (при I _n ≤ 32А) 1с < t ≤ 120 с (при I _n > 32А)	Расцепление
5 I _n	Холодное	t ≥ 0,1 с	Без расцепления
10 I _n	Холодное	t < 0,1 с	Расцепление
Примечания.: 1. Термин «холодное» означает состояние без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки. 2. Условный ток нерасцепления 1,13 I _n и расцепления 1,45 I _n проверяются при пропускании тока через все полюса выключателя, соединенные последовательно, начиная с холодного состояния.			

3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА АДТ

3.1 АВДТ состоят из:

- защищенного полюса, представляющего собой выключатель автоматический, состоящий из теплового и электромагнитного расцепителя;
- незащищенного полюса, коммутирующего нейтраль, трансформатора тока, электронной схемы усиления, независимого расцепителя и устройства эксплуатационного контроля кнопки «Т».

3.2 С помощью защелки обеспечивается установка АВДТ в распределительных шкафах на стандартных 35 мм рейках.

3.3 Полюс, коммутирующий нейтраль, размыкается позже и замы-

кается раньше других полюсов.

3.4 Зажимы АВДТ допускают присоединение медных и алюминиевых проводников сечением от 1,5 до 25 мм².

3.5 Воздушные зазоры и расстояния утечки между находящимися под напряжением частями и прочими доступными металлическими частями должны быть не менее 3 мм.

3.6 Требования к электрическим параметрам

3.6.1 АВДТ должны автоматически отключать защищаемый участок сети при появлении в нем:

- тока утечки на землю (переменного типа АС или постоянного пульсирующего типа А), превышающего значение нерегулируемой уставки срабатывания с индикацией отключённого состояния;

- короткого замыкания и перегрузки по току нагрузки с индикацией отключённого состояния.

3.6.2 АВДТ должны размыкаться после нажатия на кнопку «Т» в диапазоне рабочих напряжений от 0,85 до 1,1 U_n.

3.6.3 АВДТ не должны размыкаться при снятии и повторном включении напряжения сети и коммутации тока нагрузки.

3.6.4 АВДТ должны сохранять работоспособность с сохранением всех характеристик при отклонениях напряжения в однофазной питающей сети от 70 до 253 В.

3.6.5 Включение АВДТ и повторное включение после устранения причины срабатывания должно производиться посредством перевода ручки в положение «I».

3.6.6 Сопротивление изоляции между полюсами АВДТ, между разомкнутыми главными контактами, всеми токоведущими частями и рукояткой АВДТ должно быть не менее:

- 50 МОм в холодном состоянии и нормальных климатических условиях;
- 10 МОм в нагретом состоянии при верхнем значении температуры (при нагрузке АВДТ номинальным током);
- 1,5 МОм после испытаний на воздействие повышенной влажности воздуха.

3.6.7 Электрическая прочность изоляции АВДТ в нормальных условиях должна выдерживать в течение 1 мин без пробоя и поверхностного перекрытия воздействие испытательного напряжения 2000 В (действующее значение) переменного тока частотой 50 Гц.

3.7 Металлические и неметаллические покрытия в АВДТ должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость в условиях эксплуатации и хранения и выбираются по ГОСТ 9.005.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 АВДТ должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0, соответствовать классу 0 защиты от поражения электрическим током и должны встраиваться в щитки класса защиты не ниже I по ГОСТ 12.2.007.6.

4.2 Степень защиты от соприкосновения с находящимися под напряжением частями АВДТ должна быть IP20 по ГОСТ 14254.

4.3 АВДТ должны иметь указатель коммутационного положения контактов. В качестве указателя используется рукоятка автоматического выключателя. Коммутационное положение АВДТ должно указываться знаками:

- отключенное положение – 0;
- включенное положение – I.

4.4 Усилие оперирования ручкой включения АВДТ должно быть не более 50 Н, кнопкой Т - не более 10 Н.

4.5 Пожаробезопасность АВДТ должна соответствовать требованиям ГОСТ 30345.0, ГОСТ 12.1.004, нормам пожарной безопасности НПБ 243-97 и обеспечиваться конструкцией и применением огнестойких материалов.

4.6 Минимальные расстояния от АВДТ до металлических частей изделий распределительного устройства должны соответствовать ГОСТ IEC 61009-1, ГОСТ 12.2.007.0.

5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1 Перед установкой АВДТ необходимо проверить:

- соответствие исполнения АВДТ предназначенному к установке;

- внешний вид, отсутствие повреждений;

- четкость включения и отключения вручную и одновременно изменение состояния цвета индикатора.

5.2 АВДТ устанавливаются в закрытых распределительных шкафах на стандартной монтажной 35 мм рейке (DIN-рейке).

5.3 Напряжение от источника питания подводится к выводам 1, N (сверху) со стороны маркировки знака «I»

ВНИМАНИЕ! При установке необходимо убедиться в том, что в зоне защиты АВДТ нулевой рабочий проводник «N» не имеет соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником РЕ.

5.4 Затяжка винтов крепления токоподводящих проводников должна производиться с крутящим моментом (2,0±0,4) Н·м.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 При нормальных условиях эксплуатации необходимо проводить осмотр АВДТ один раз в год.

При осмотре производится:

- удаление пыли и грязи;
- проверка надежности крепления АВДТ к DIN-рейке;
- проверка затяжки винтов крепления токопроводящих проводников;
- включение и отключение АВДТ без нагрузки;
- проверка отключения АВДТ кнопкой «Т»;
- проверка работоспособности АВДТ в составе аппаратуры при проверке ее на функционирование при рабочих режимах.

6.2 При отключении АВДТ при токах утечки на землю и коротких замыканиях повторное включение производится после устранения причин, вызвавших токи утечки и короткое замыкание.

6.3 Указания по эксплуатации

6.3.1 Монтаж, подключение, эксплуатация АВДТ должны производиться в соответствии с документами: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Руководство по эксплуатации» и осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом. Возможность использования АВДТ в условиях, отличных от указанных в разделе 7, должна согласовываться с изготовителем.

6.3.2 Эксплуатация АВДТ должна производиться в нормальных условиях относительно опасности трекинга по ГОСТ 30345.0 при отсутствии электропроводящей пыли, агрессивной среды, разрушающей металлы и изоляцию.

6.3.3 После монтажа и проверки его правильности АВДТ включают в последовательности, указанной в п. 3.6.5, подается напряжение и нажимают кнопку «Тест». АВДТ должен отключиться, что свидетельствует об исправности. После этого можно приступать к его эксплуатации.

6.3.4 Если после включения АВДТ сразу или через некоторое время происходит его отключение, необходимо определить и устранить причину срабатывания. После устранения перегрузки (отключения оборудования) или выявления места короткого замыкания или нарушения изоляции, включить АВДТ. Проверить работоспособность АВДТ нажатием кнопки «Т».

6.3.5 Проверка исправности АВДТ производится нажатием на кнопку «Т». Периодичность проверки – не реже одного раза в месяц.

6.3.6 АВДТ в условиях эксплуатации ремонту не подлежат.

6.3.7 При обнаружении неисправности АВДТ подлежат замене.

7 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Диапазон рабочих температур от минус 25°C до плюс 55°C (без выпадения росы и инея). В процессе эксплуатации АВДТ при температуре выше плюс 30°C номинальный ток должен быть снижен на 0,6% на каждый градус.

7.2 Высота монтажной площадки над уровнем моря - не более 2000 м. При эксплуатации АВДТ на высоте свыше 1000 м (но не более 2000 м) верхнее значение температуры окружающей среды должно быть снижено на 0,6°C на каждые 100 м.

7.3 Относительная влажность не более 98% при температуре плюс 25°C.